

2.1 Allgemein

Installation nach längerer Lagerungszeit

Nach einer längeren Lagerungszeit müssen die Kondensatoren des Umrichters nachformiert werden. Beachten Sie bitte, dass die Lagerungszeit ab dem Herstellungsdatum und nicht ab dem Datum der Auslieferung durch Ihren Lieferanten gerechnet wird. Die Anforderungen sind nachstehend aufgelistet.

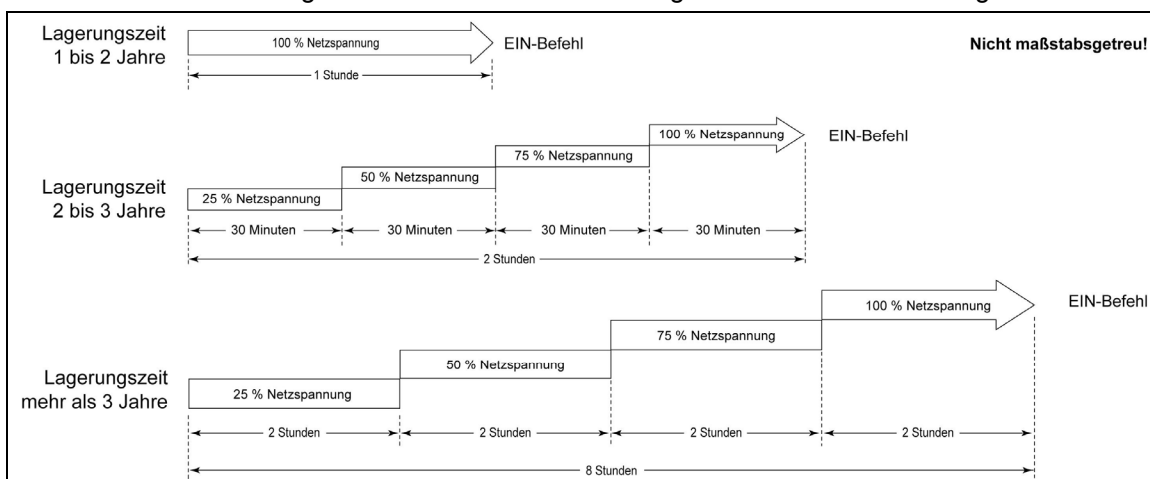


Bild 2-1 Formieren, abhängig von der Lagerungszeit

Die Seriennummern bestehen aus 13 Zeichen und geben das Datum der Herstellung an, z. B.: XAP214-123456

XAP214-123456	Zeichen 1 und 2:	Produktionsstandort
XAP214-123456	Zeichen 3:	Produktionsjahr, z. B.: R = 2003
XAP214-123456	Zeichen 4:	Produktionsmonat: (1 - 9 = Jan - Sep, O = Okt, N = Nov, D = Dez)
XAP214-123456	Zeichen 5 und 6:	Produktionstag
XAP214-123456	Zeichen 7:	Trennzeichen
XAP214-123456	Zeichen 8 bis 13:	Seriennummer: 1 – 999999

2.2 Verlustleistung

Angaben zur Verlustleistung finden Sie in Tabelle 7-6 Seite 75.

2.3 Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Temperatur

-10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) weitere Angaben zu den Reduktionsfaktoren finden Sie in Tabelle 7-8, Seite 76.

Luftfeuchtigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %, Betauung nicht zulässig