



ModBus Kabel RJ45 - Steuerungsseite

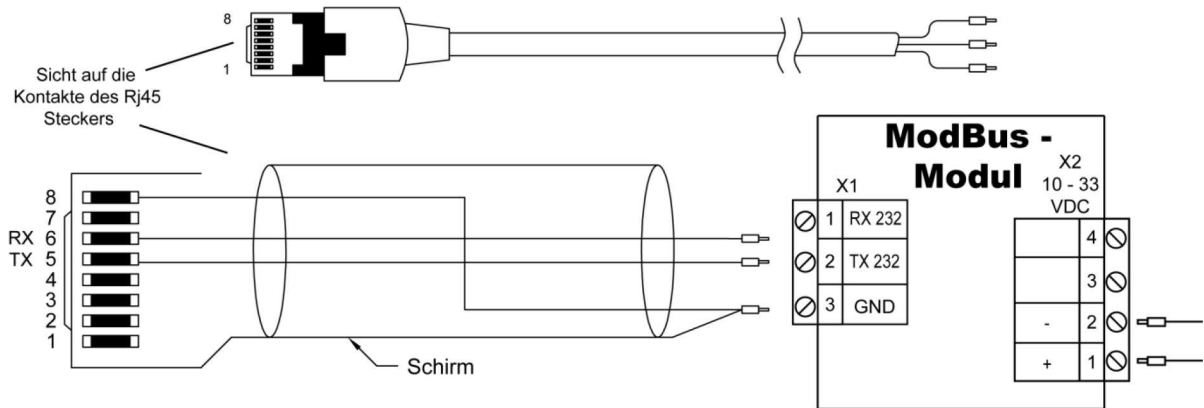




3.3 Verkabelung herstellen

Verbindung zwischen ModBus und Heizung herstellen (Serielle Schnittstelle)
Kabel mit RJ45 Stecker an der Heizung anstecken (A)

Pellets-Anlagen blaue Steuerung

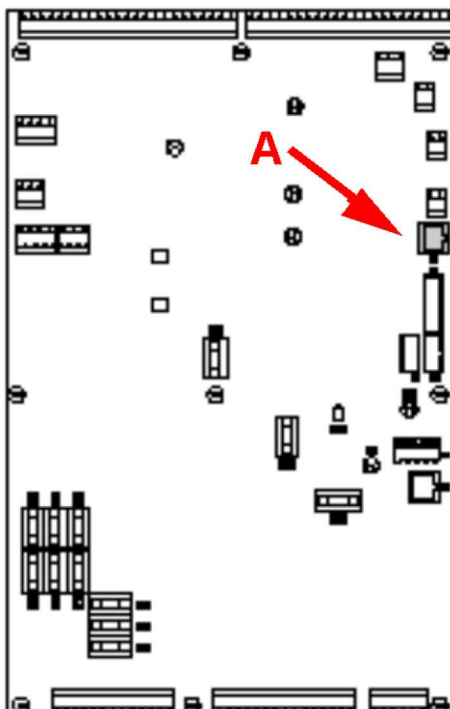

Hackgut-Anlagen

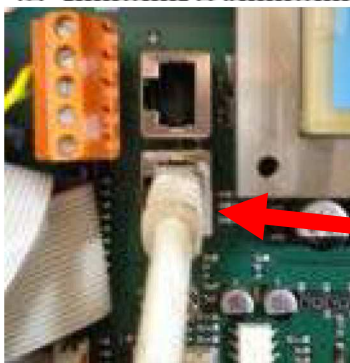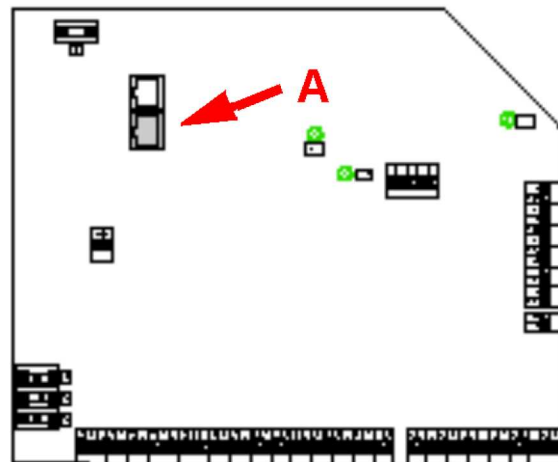

RS232 seriellen Anschluss (RX / TX / GND) am ModBus anschließen (siehe 3.2 Verdrahtung)
Das Kabel darf nur bis zu einer Maximallänge von 15 Metern ausgeführt werden.