


© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- u. Weitergaberecht, bei uns.

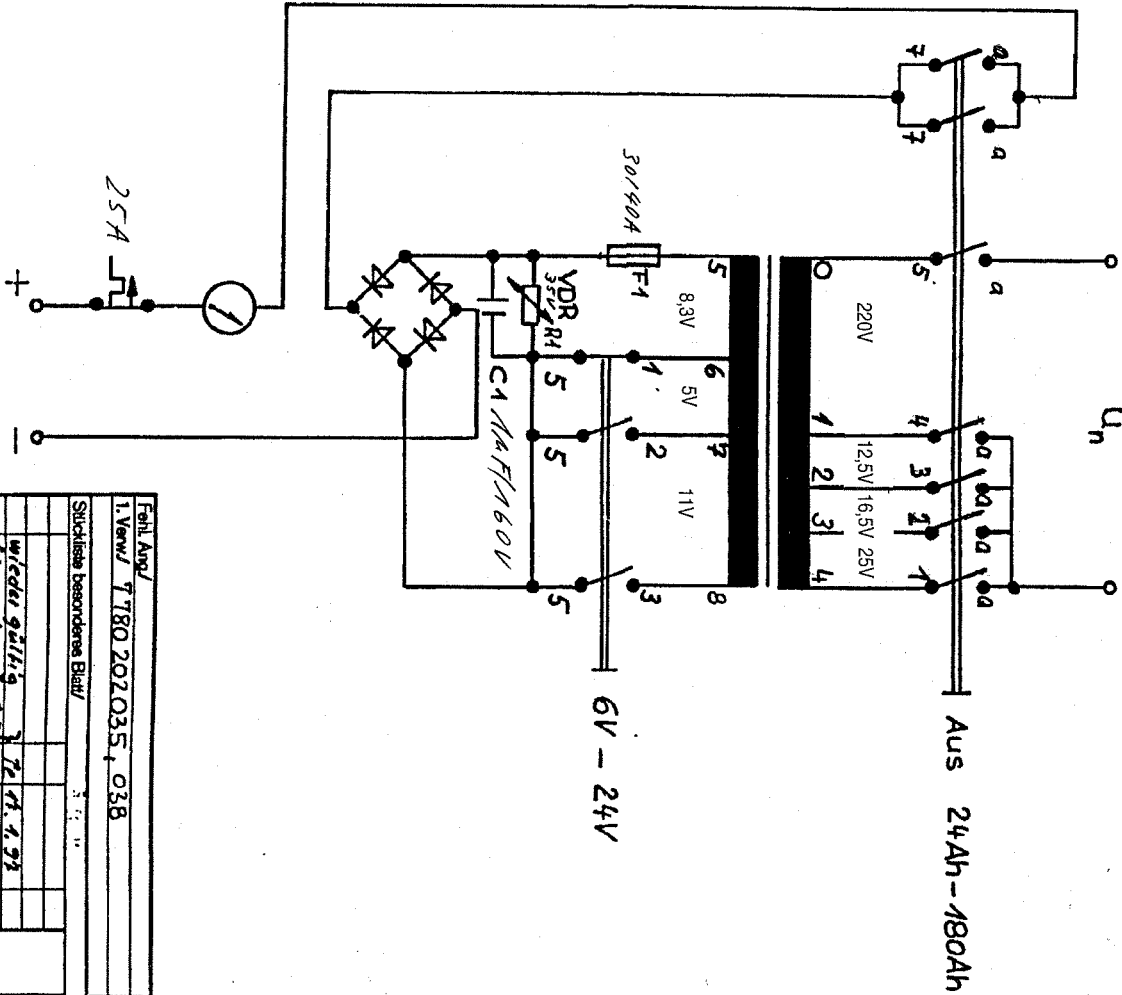

Meß/ über bis	ISO-Toleranzen ISO-Symbol	Abmaße	8789 910 307
			Reinheitsangabe n.
			Kartenr/

Kontakt	1	2	3	4	5	6	7	8
Schaltstellung	0	1	2	3	4	5	6	7
		X						
			X					
				X				
					X			
						X		
							X	
								X

Kontakt	I	II	III
Schaltstellung			
	X		
		X	
			X

Klemmenverbindung	1	2	3

Febl. Ang./		I. Verw./		7780 202035, 038	
Stückliste besonderes Blatt/		Stückliste besonderes Blatt/		3 1 1 1	
Wieder gel./h.g.		72 41.4.93			
Übernahme v. Hg.		14.3.96		Sei	
Ums. mit Ueb. 69/95 ang.		20.9.90		Sei	
80DE0032 NT		21.4.90		Sei	
80DE0030		21.4.90		Sei	
Änderung		gepr.		gepr.	
Org. DIN		A3			
Original: 088/FVS 10		N./		8789 910 307	
ROBERT BOSCH		Blatt			
STUTTGART		Bl.			
Ers. IV		Ers. d/			


Schaltplan

8722 307		
Reihenfolge...		
Kunden		
Mess. ISO	ohne Oberfl.	mit Oberfl.
Außergew.		
Innengew.		

Nicht mit Messen					
>0,2	>0,5	>3	>6	>30	>120
0,5	3	6	30	120	
± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Rundungen: Faßend					
± 0,1	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	± 4

Aus 24Ah-180Ah

U_n

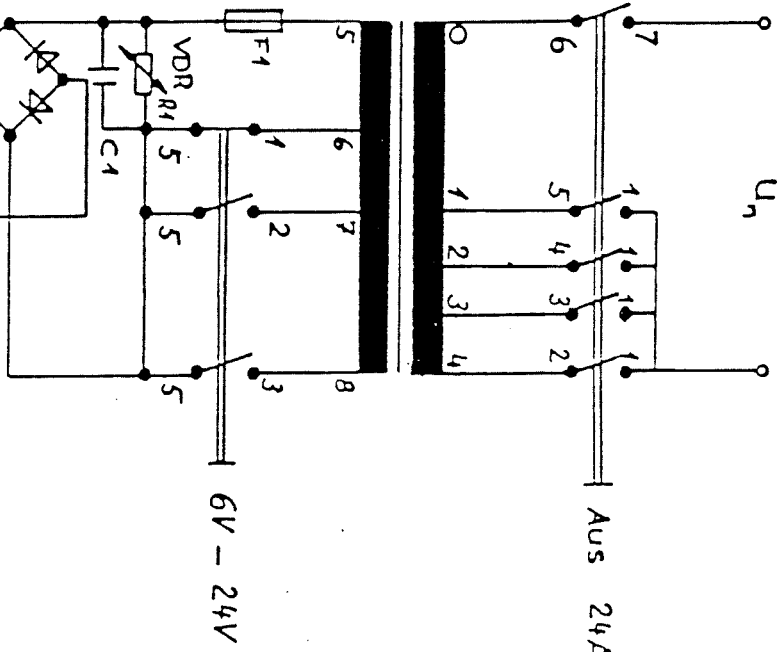



Elektrische Werte kontrollieren bei Leerlauf und Belastung
Meßinstrument vergleichen
Folgende Werte müssen eingehalten werden.
Sollwerte mit Prüfvorrichtung nach VDE 0551e
Leerlaufstromaufnahme bei 220 V pri. $\leq 3,7$ Asp.
Lasterstromaufnahme bei 220 V pri. 480 m Asp.
Lasterstrom bei Stufe 1 6,0 V = 5,4 - 6,6 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 2 6,0 V = 9,4 - 11,4 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 3 6,0 V = 12,8 - 15,6 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 4 6,0 V = 16,2 - 19,8 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 1 12,0 V = 2,7 - 3,3 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 2 12,0 V = 7,2 - 8,8 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 3 12,0 V = 11,7 - 14,3 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 4 12,0 V = 15,8 - 19,4 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 1 24,0 V = 1,6 - 2,0 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 2 24,0 V = 6,3 - 7,7 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 3 24,0 V = 11,3 - 13,8 Asp.
Lasterstrom bei Stufe 4 24,0 V = 16,8 - 19,8 Asp.

Fert. Ang./		124108	
Verw./		7780 202035	
Stückliste beibehalten!			
Gr. St.	Minu.	Handl.	Benennung
11	20 02 82	ES	
12	12 12	ES	
Original: E./EMG 2			
DRH ROBERT BOSCH			
STUTTGART			
8789 910 307			
Schaltplan			
Bsp			

ISO-Toleranzen	Abmaße
über bis	ISO-Symbol

Rauheitsangabe n.					
Kanten/					
Mess-ISO	ohne Oberfl. mit Oberfl.				
Außengew.					
Innengew.					
Nicht bei Maßab/					
> 0,2	> 0,5	> 3	> 6	> 30	> 120
... 0,5	... 3	... 6	... 30	... 120	... 120
± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Rundungen-Fasen/					
± 0,1	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	± 4

für 220V
gezeichnet
Aus 24 Ah-180 Ah

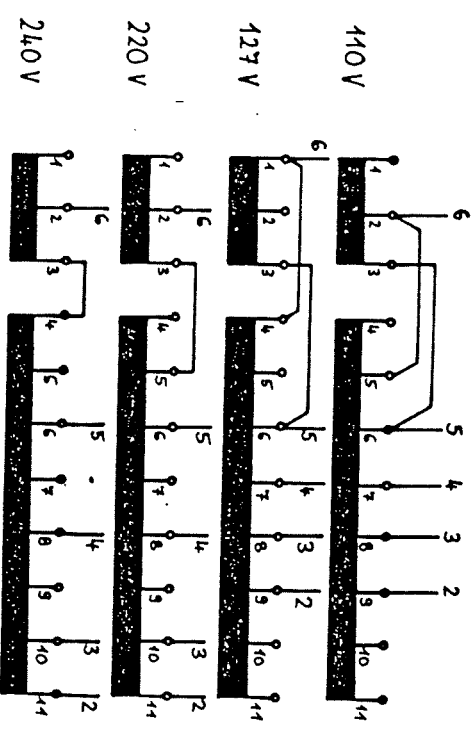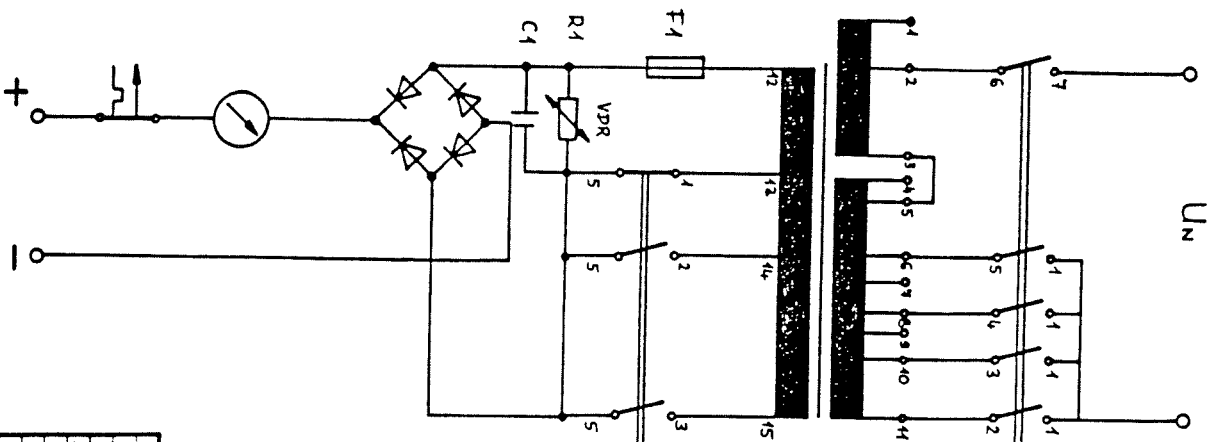

Fehl. Ang/		1. View/ 7 780 202 037	
Stückliste besonderes Blatt/			
Gr. St. EWS2 Blatt/		Name/	
p/ 2 3. 84		Sc/	
p/ 30.3.84		Sc/	
p/ 2.4.84		Sc/	
Original: G. B. EISENHANN			
ROBERT BOSCH			
STUTTGART			
N/ 8 789 910 340		M. 347/1	
SCHALTPLAN			
f. L2418 umklemmbar			
B/			