


Schaltplan 1

Der Kontakt a-b ist am Schalter nur ein mal vorhanden. Es ist ein Spätschließer, der sowohl in Stellung I (Auf) als auch in Stellung II (Ab) wirksam wird.

handbetätigter
Wendeschalter
W1

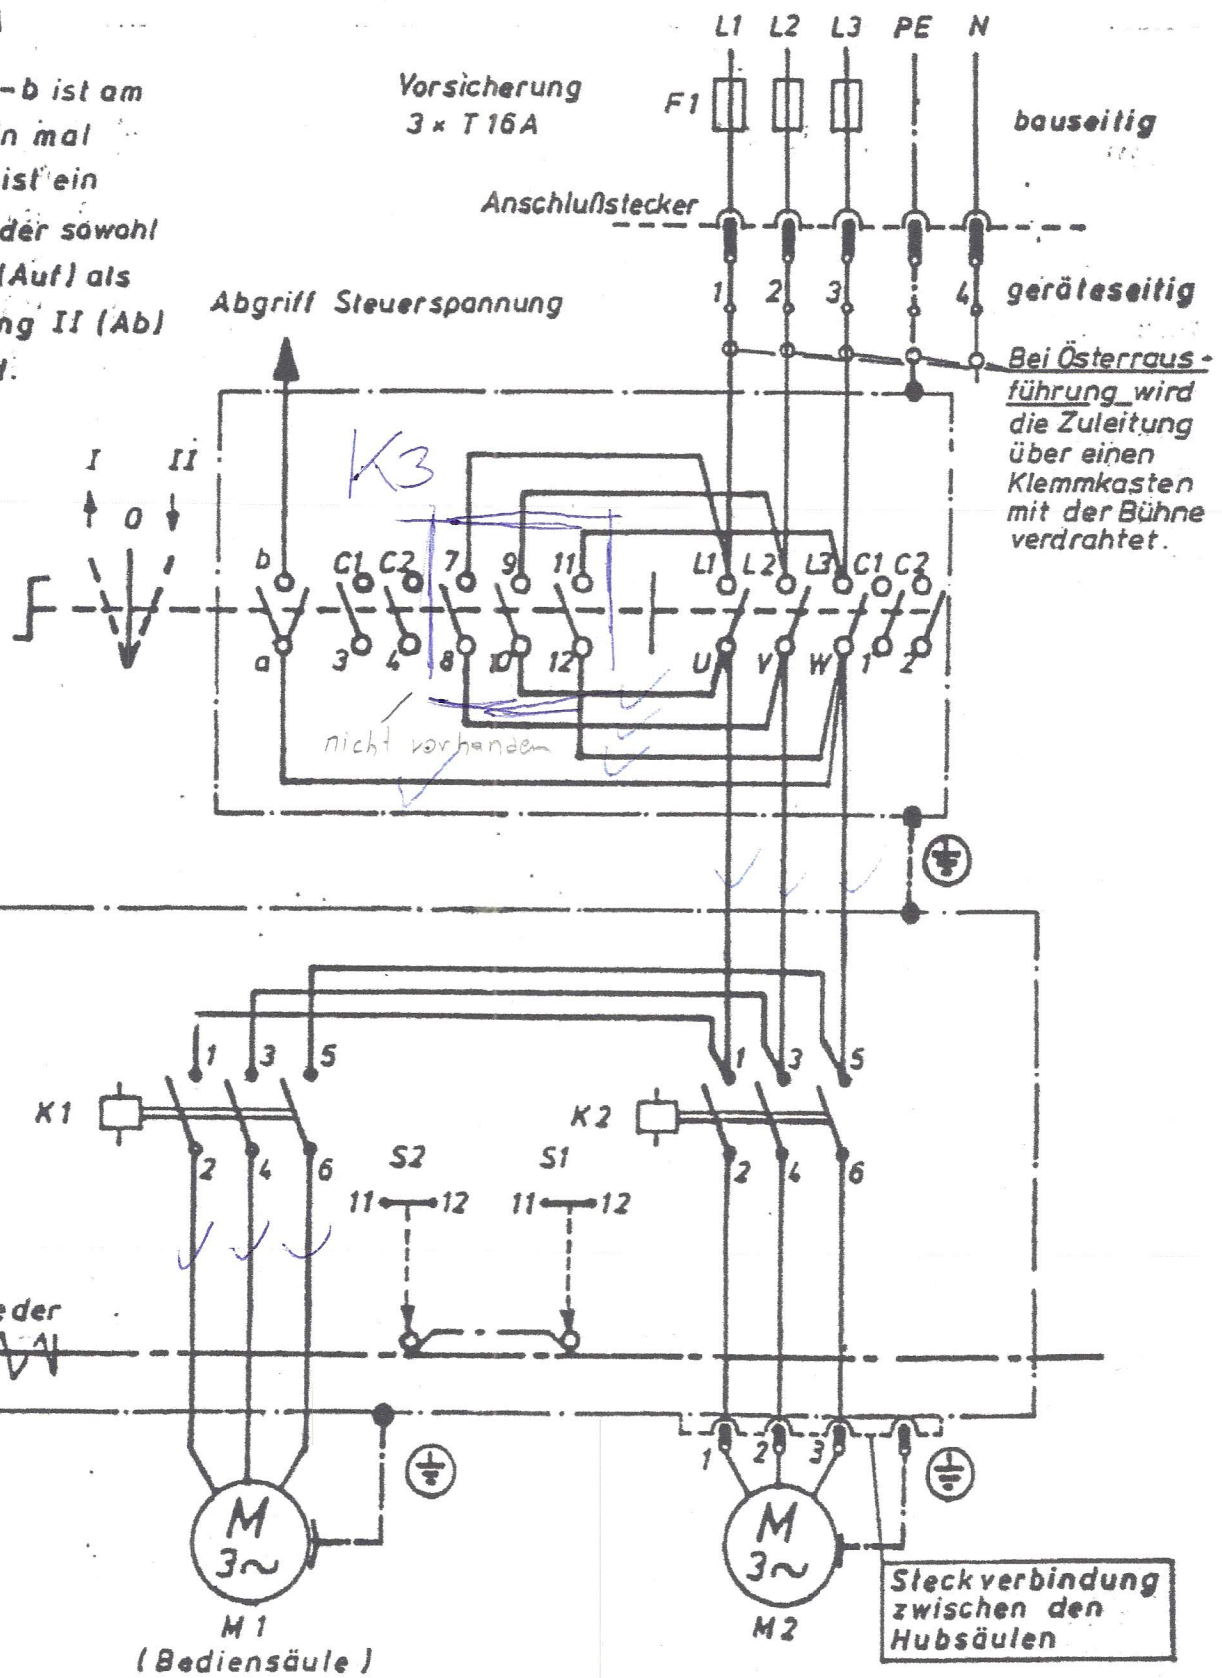


Netzanschluß 3~N-PE 50Hz 380/220V

Für die Auswahl der Schutzmaßnahmen sind die örtlich gültigen elektrischen Sicherheitsbestimmungen maßgebend (BRD VDE 0100)

Bauseitig ist die Zuleitung gemäß VDE 0100 mit T16A abzusichern!

Der Mindest-Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm².

Schaltplan 2

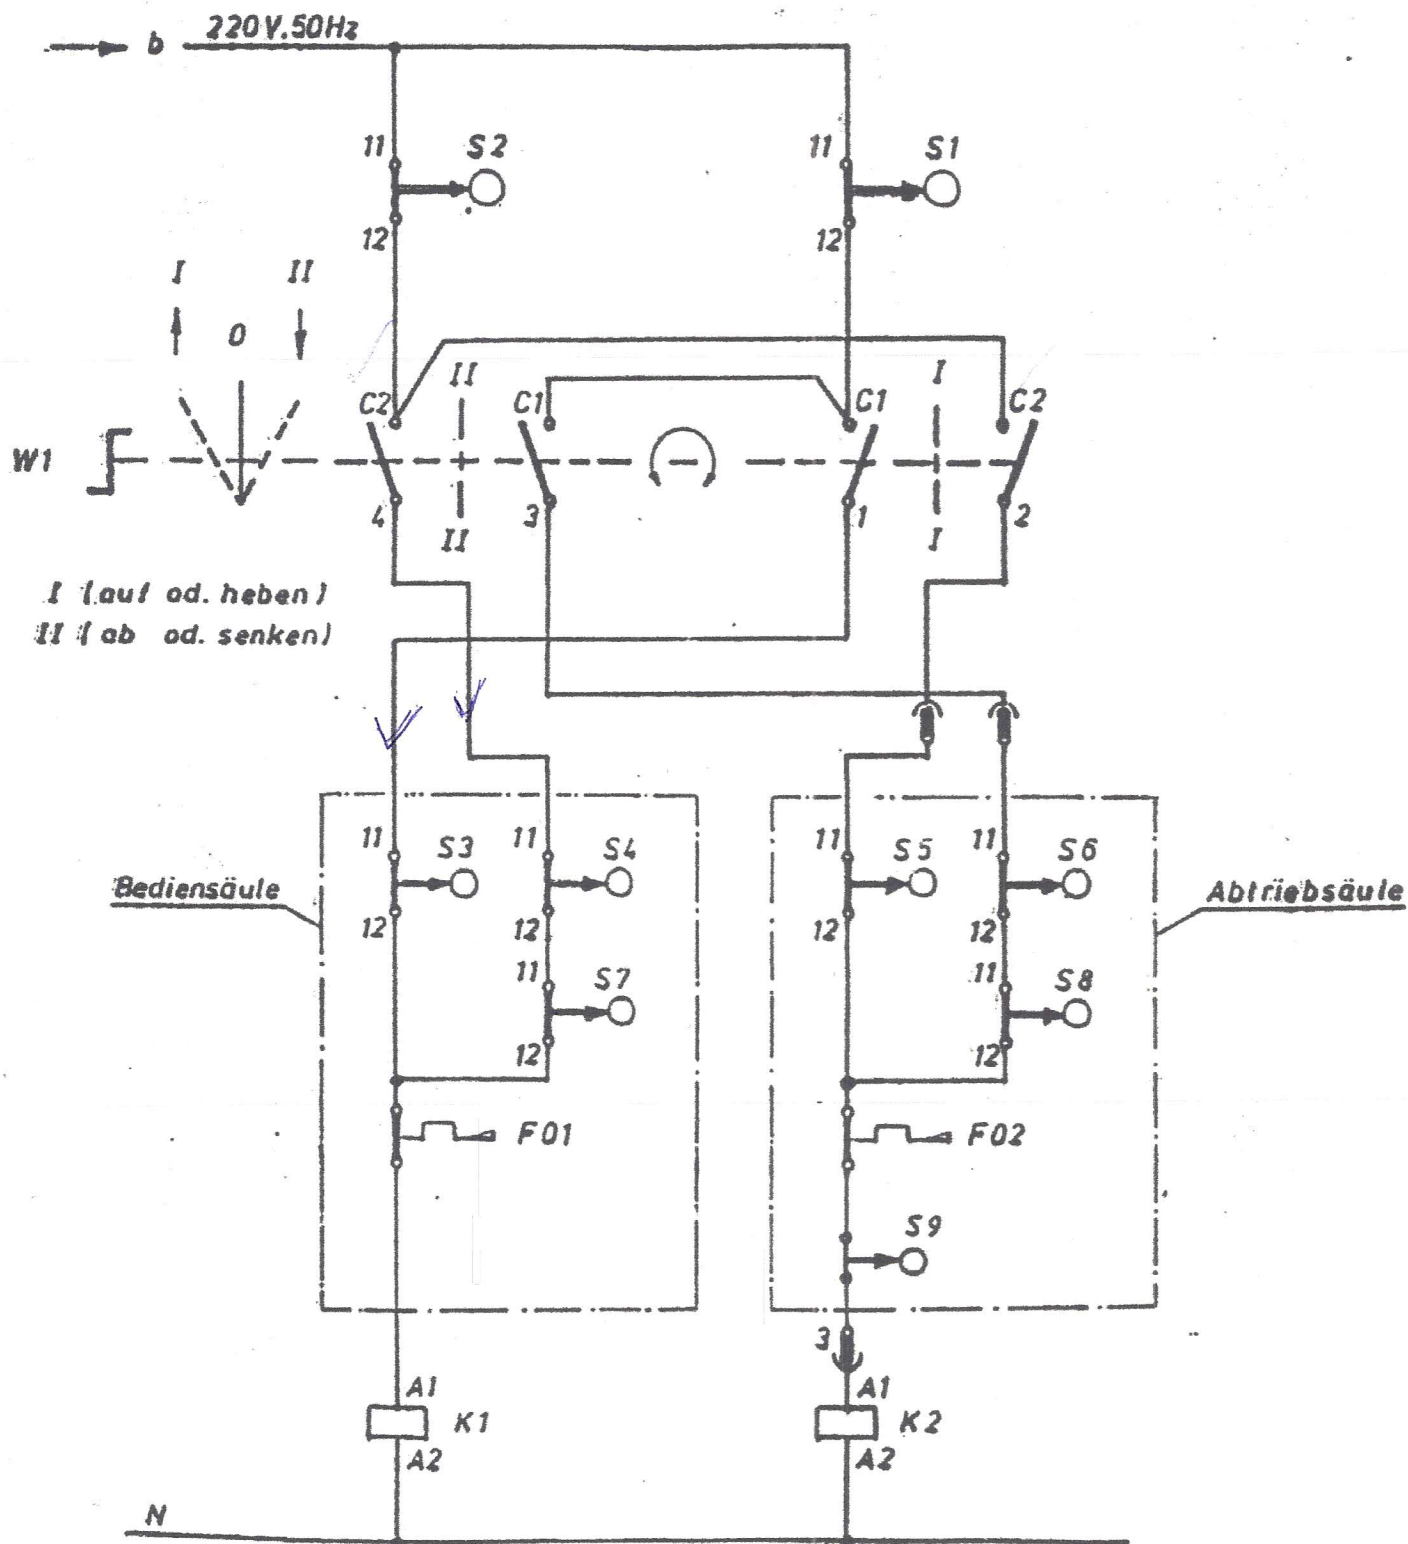

W1: Wendeschalter

S1, S2: Regelschalter

S3: „Oben Aus“ Bediensäule

S4: „Unten Aus“ Bediensäule

S5: „Oben Aus“ Abtriebsäule

S7: Notenschalter Bedienseite (Spindelschalter)

S8: Notenschalter Abtriebseite (- - -)

K1, K2: Schütz

F01, F02: Temperaturwächter in den
Motorwicklungen

I = AUF (phasenrichtig)
 II = AB (L1 & L2 vertauscht)

